

Spesifikasjon for grensemerker etter matrikkelloven

1. Typer grensemerker

Følgende grensemerker kan godkjennes:

1. Fjell
2. Morene
3. Jord
4. Myr
5. By og tettbebygd strøk


2. Materialkvalitet

Grensemerker skal holde materialkvalitet med minimum aluminiumslegering 6063 og kvalitetskode T6. Spissen på jordmerket kan eventuelt holde en annen (høyere) materialkvalitet.

3. Utforming og mål

Grensemerkene for jord, myr, morene og fjell er delt inn i tre hoveddeler: kule (1), bolt/rør (2) og bakkefeste (3), og eventuelt kulefeste (4) i tillegg. Grensemerke for by og tettbebygd strøk består av følgende deler: hatt (1), bolt/rør (2) og kile (3).

Grensemerke for jord, myr, morene og fjell: **Grensemerke for by og tettbebygd strøk:**

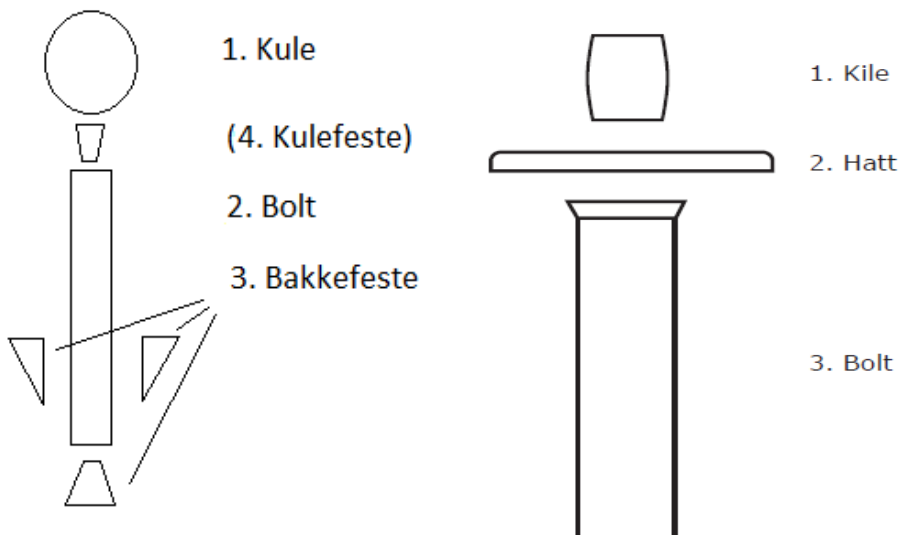



Det stilles krav om at innfestingen mellom de forskjellige delene i merket skal tåle en trekkraft på minimum 200 kg.

Lengden for bolt kan minimum være 150 millimeter for merkene jord, myr, morene og fjell og minimum 80 millimeter for merket by og tettbebygd strøk. Andre mål følger av tegninger i vedlegg 1 og vedlegg 2 og kan ikke avvikes. Innfestingsmekanisme, eventuelt eget kulefeste, og bakkefeste mot underlaget står produsentene fritt til selv å utarbeide. Bakkefeste skal, ut i fra hvilke underlag det er tenkt brukt i, sikre tilfredsstillende feste til grunnen.

4. Stansing

Det er ikke anledning til å stanse inn ytterligere eller annet innhold enn det som går ut av denne spesifikasjonen.

Stansing side 1:

OFF. GODKJ.
GRENSEMERKE
JF. ML.
LEVR.NR.

Stansing side 2:

MATRIKKEL-
MYNDIGHETEN


Stansing på eventuelle nye merker jf. "Regelverk for godkjenningsordning av grensemerker etter matrikkelloven" punkt 2, bør ha samme innhold som "side 1" over, men mindre informasjon kan være aktuelt for merker med mindre diameter.

Stansing må innstanses med minimum dybde 0,5 millimeter. Stansingen skal utføres med blokkbokstaver uten seriffer med skriftstørrelse 4 millimeter.

5. Krav til varighet og bestandighet

Krav til varighet og bestandighet antas å være oppfylt, jf. krav til materialkvalitet og utforming beskrevet over. Grensemerkene vil bli praktisk utprøvd og Kartverket vil følge med på om disse fungerer over tid. Erfaring vil være en del av grunnlaget for regodkjenning.

Grensemerke for jord, myr, morene og fjell

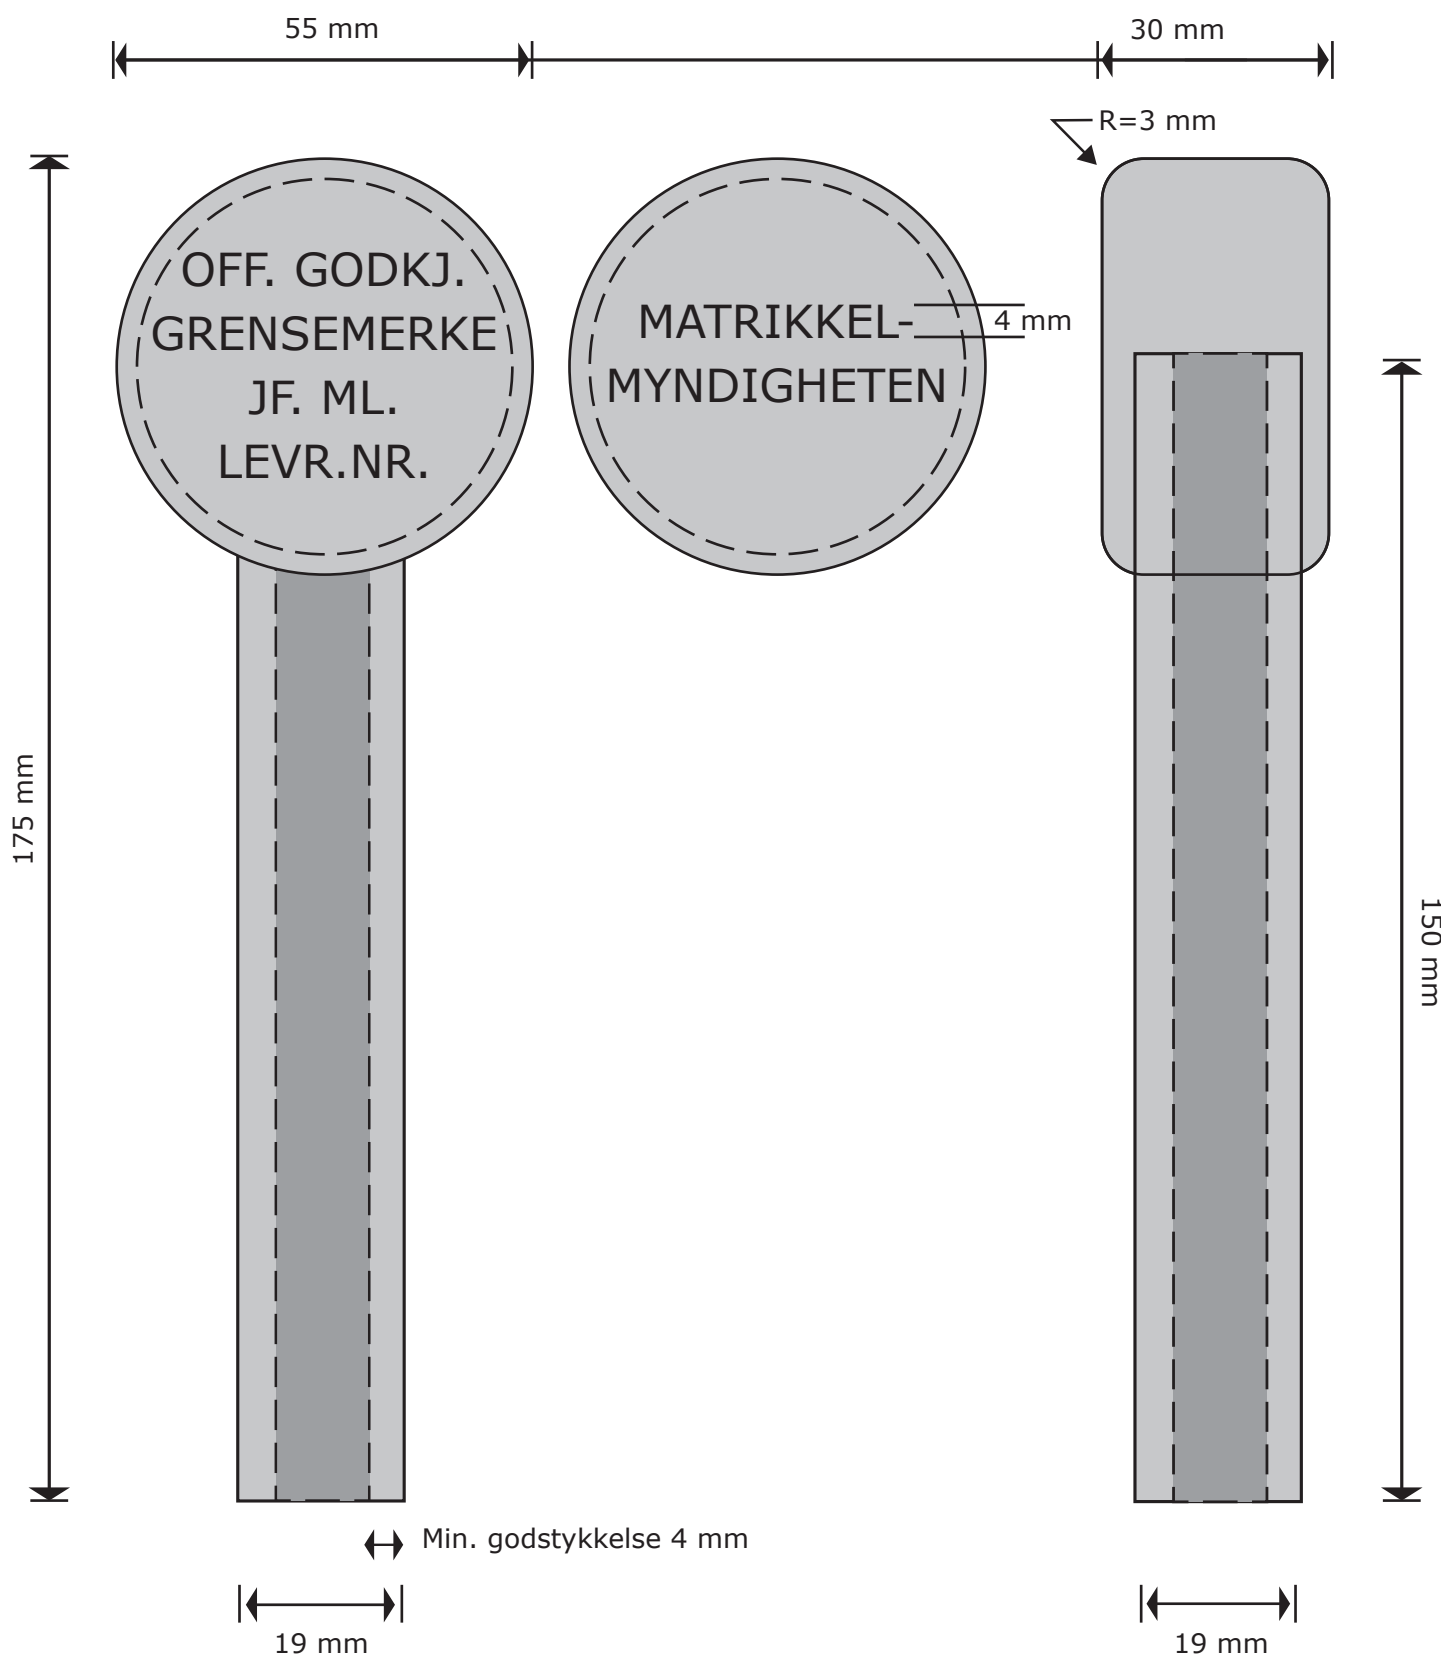

Grensemerke for by og tettbebygd strøk

